



# **Kanalizační řád města HROCHŮV TÝNEC**

## **dodatek č. 1**


Vypracoval:  
Datum zpracování:

Ing. Tomáš Strouhal  
prosinec 2016

## DOPLNĚNÍ JE PROVEDENO V NÁSLEDUJÍCÍM BODĚ:

### A) Objemy vypouštěných odpadních vod do kanalizace v jednotlivých hodinách dne a dní v roce včetně specifik

Objemy odpadních vod vypouštěných v jednotlivých hodinách dne byly odvozeny z údajů získaných měřeními průtoků na přítoku na ČOV Hrochův Týnec v průběhu měsíce dubna roku 2016 (v bezdeštném období). Vzhledem k nepřetržitému provozu některých firem je přítok na ČOV stálý.

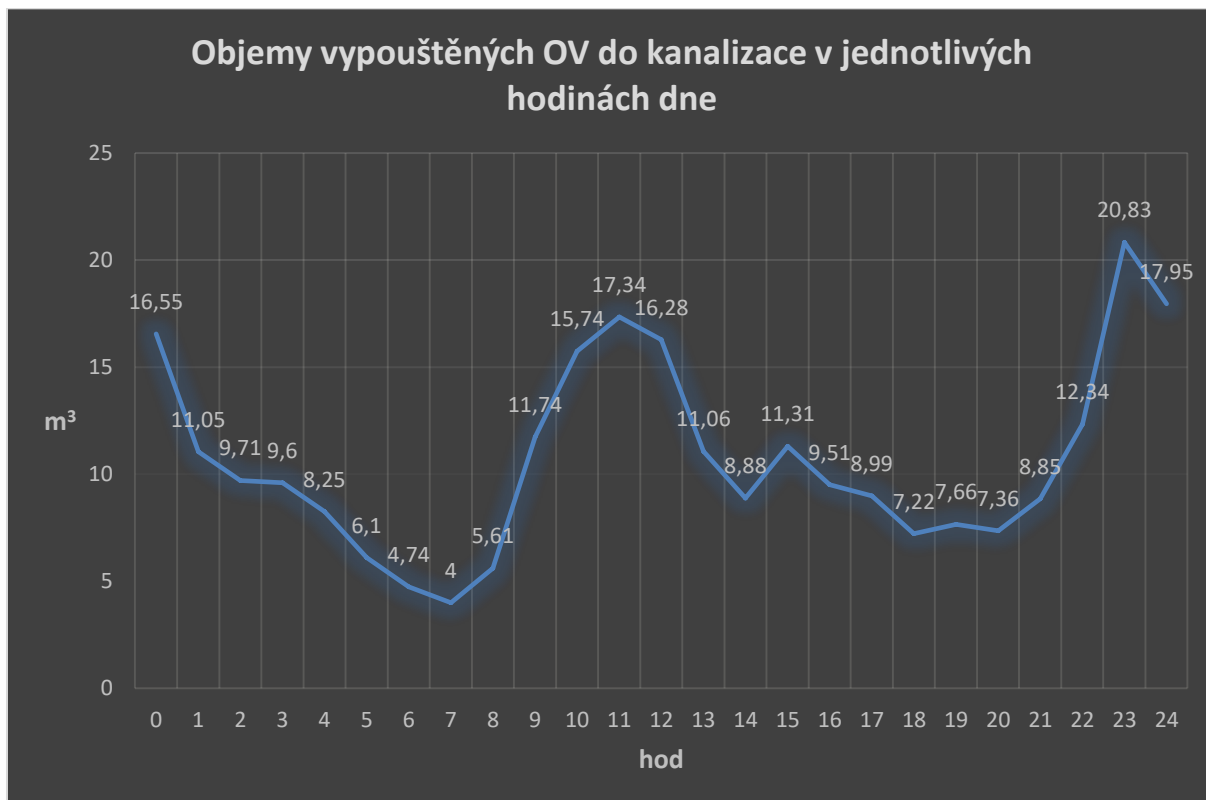

Přibližně 55 % vypouštěných odpadních vod je produkováno v domácnostech, ostatní vody pocházejí z podnikatelské činnosti a městské vybavenosti.

Objemy odpadních vod vypouštěných v jednotlivých dnech roku byly odvozeny z údajů získaných měřeními průtoků na přítoku na ČOV Hrochův Týnec v letech 2014 – 2016.

<b>měsíc</b>	leden	únor	březen	duben	květen	červen
<b>ø objem (m³/den)</b>	305	194	394	292	438	224
<b>měsíc</b>	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
<b>ø objem (m³/den)</b>	207	291	343	200	232	191